FIG. 1

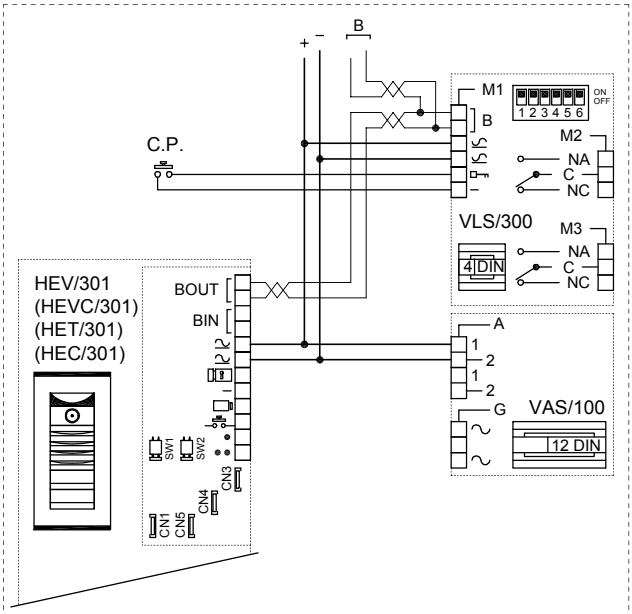

Collegamento dell'unità relè VLS/300 in modalità di funzionamento MASTER. Alimentazione con VAS/100.20.

Wiring diagram of VLS/300 relay unit in MASTER operating mode. Power supply with VAS/100.20.

FIG. 2

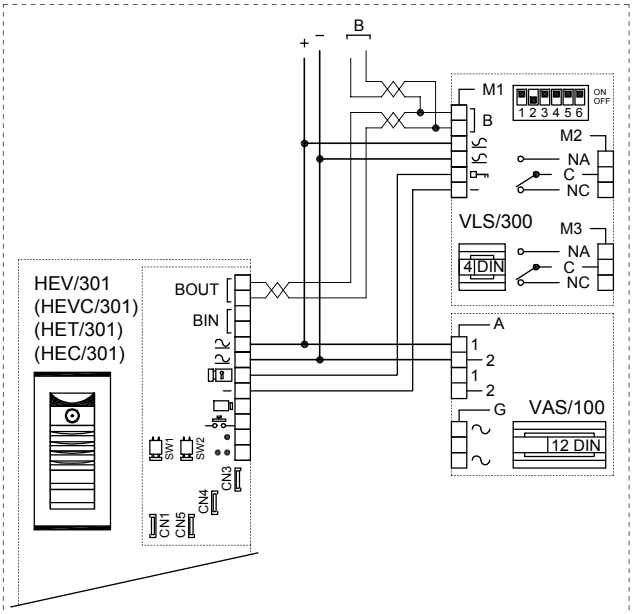

Collegamento dell'unità relè VLS/300 in modalità di funzionamento SLAVE. Alimentazione con VAS/100.20.

Wiring diagram of VLS/300 relay unit in SLAVE operating mode. Power supply with VAS/100.20.

FIG. 3

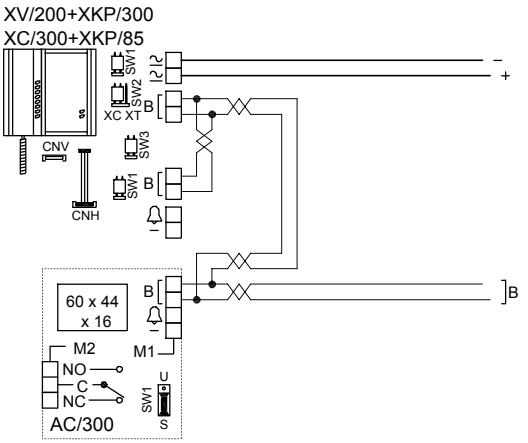

Collegamento del monitor con unità relè AC/300.

Wiring diagram of monitor with AC/300 relay unit.

FIG. 4

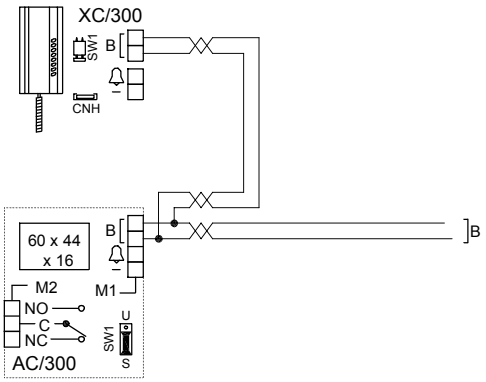

Collegamento della cornetta con unità relè AC/300.

Wiring diagram of handset with AC/300 relay unit.

FIG. 5

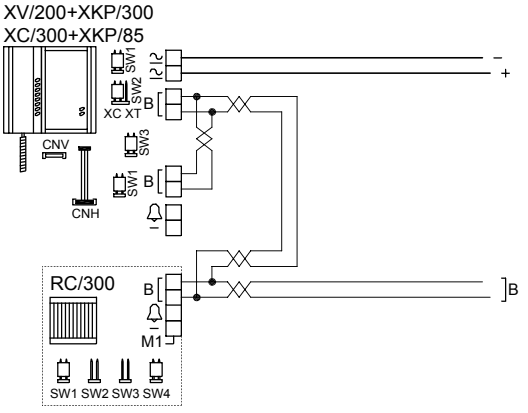

Collegamento del monitor con suoneria supplementare RC/300.

Wiring diagram of monitor with RC/300 call repeater.

FIG. 6

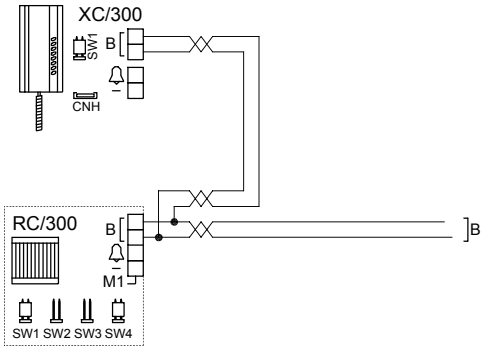

Collegamento della cornetta con suoneria supplementare RC/300.

Wiring diagram of handset with RC/300 call repeater.

		Visto M.A. / Data 09/01/02	Codice
		Sostituisce il	PA03010901

Denominazione